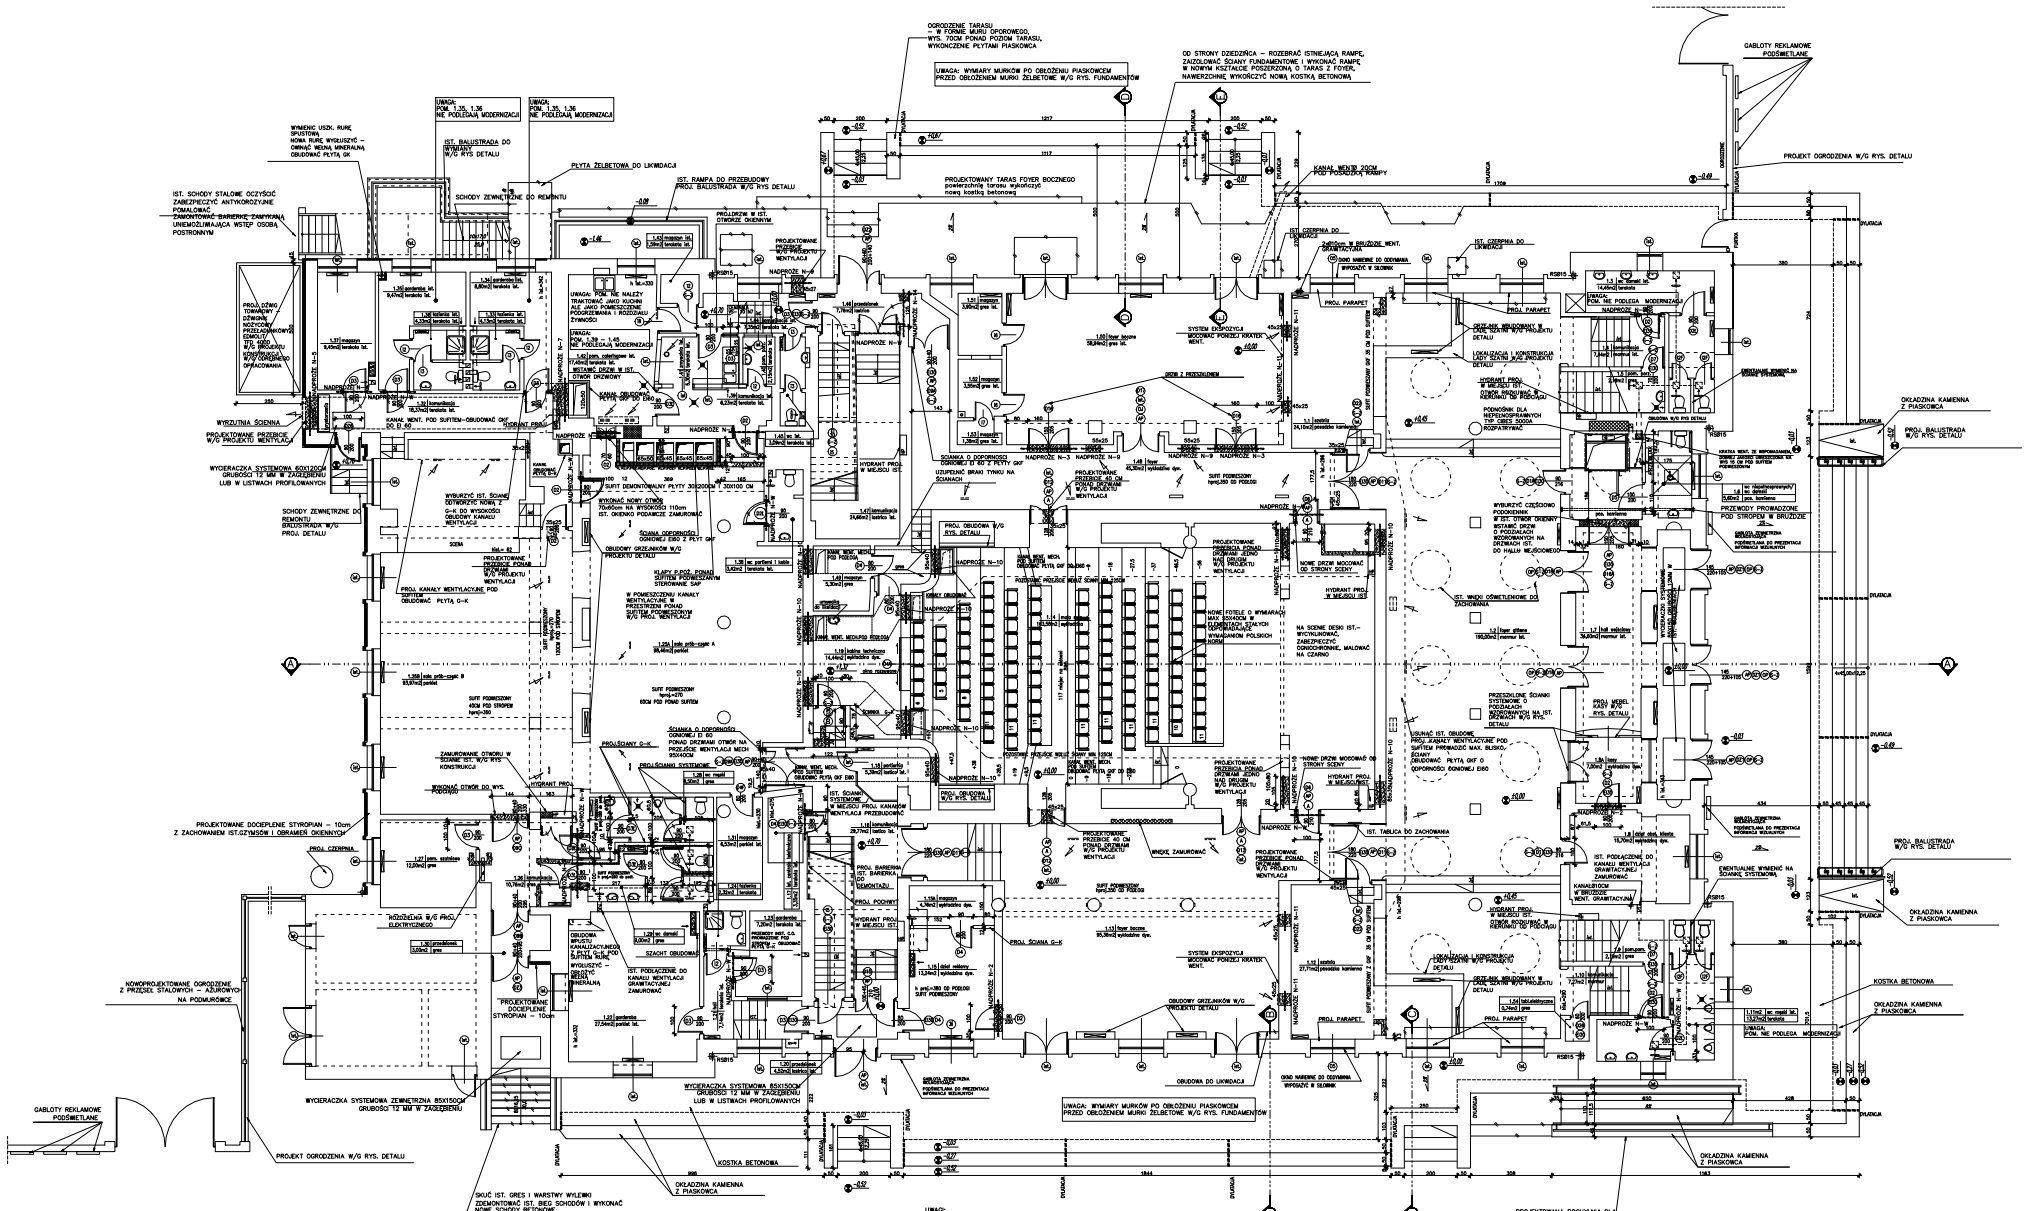
UWAGA: WYMIARY MURKÓW PO OBŁOŻENIU PIASKOWCEM PRZED OBŁOŻENIEM MURKI ŻELBETOWE W/G RYS. FUNDAMENTÓW
OGRODZENIE TARASU – W FORMIE MURU OPOROWEGO, WYS. 70CM PONAD POZIOM TARASU, WYKONCZENIE PŁYTAMI PIASKOWCA
OD STRONY DZIEDZIŃCA – ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCĄ RAMPĘ, ZAIZOLOWAĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWE I WYKONAĆ RAMPĘ W NOWYM KSZTAŁCIE POSZERZONĄ O TARAS Z FOYER, NAWIERZCHNIĘ WYKOŃCZYĆ NOWĄ KOSTKĄ BETONOWĄ
GABLOTY REKLAMOWE PODŚWIETLANE
PROJEKT OGRODZENIA W/G RYS. DETALU
PROJEKTOWANY TARAS FOYER BOCZNEGO poszerzonego tarasu wykończyć nową kostką betonową
KANAŁ WENTB 200M POD POSADZKĄ POMPY
IST. SCHODY STALOWE OCZYŚCIĆ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POMALOWAĆ. ZAMONTOWAĆ BARIERKĘ ZAWYKANĄ UNIEMOŻLIWIAJĄCA WSTĘP OSOBĄ POSTRONNYM
WYMIENIĆ USZK. RURĘ SPUSTOWĄ, NOWĄ RURĘ WYGIĄĆ/IĆ – OWINĄĆ WEŁNĄ MINERALNĄ OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK
UWAGA: POM. NIE PODLEGA MODERNIZACJI
IST. BALUSTRADA DO WYMIANY W/G RYS DETALU
SCHODY ZEWNĘTRZNE DO REMONTU
PŁYTA ŻELBETOWA DO LIKWIDACJI
IST. RAMPA DO PRZEBUDOWY PROJ. BALUSTRADA W/G RYS DETALU
PROJEKTOWANE WYJŚCIE AWARYJNE W/G PROJEKTU WENTYLACJI
UWAGA: POM. NIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO KUCHNI ALE JAKO POMIESZCZENIE PODGRZEWANIA I ROZDZIAŁU ŻYWNOŚCI
UWAGA: POM. NR 1.29 – 1.31 NIE PODLEGAJĄ MODERNIZACJI
ISTNIEJĄCE DRZWI W IST. OTWORZE OKIENNYM
PROJ. DŹWIĘ TOWAROWY DŹWIĘKOWY NADZORUJĄCY NADZORUJĄCY NADZORUJĄCY TYP, KSZT. W/G PROJEKTU KONSTRUKCJI OPRACOWANIA
WYRZUTNIA ŚCIENNA
PROJEKTOWANE PRZEJŚCIE W/G PROJEKTU WENTYLACJI
KANAŁ WENT. POD SUFITEM–OBUDOWAĆ GKF DO EI 60
HYDRANT PROJ.
WYCIERACZKA SYSTEMOWA 60X120CM GRUBOŚCI 12 MM W ZAGŁĘBIENIU LUB W LISTWACH PROFILOWANYCH
SCHODY ZEWNĘTRZNE DO REMONTU BRUSTWORK W/G PROJ. DETALU
WYBURZYĆ IST. ŚCIANĘ ODTWORZYĆ NOWĄ Z G–K DO WYSOKOŚCI OBUDOWY KANAŁU WENTYLACJI
SUFIT DEMONTOWALNY PŁYTY 30X200CM I 30X100 CM
WYKONAĆ NOWY OTWÓR 70x60cm NA WYSOKOŚCI 110cm IST. OKIENKO PODAWCZE ZAMUROWAĆ
ŚCIANKA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 Z PŁYTY GKF
OBUDOWY GRZEJNIKÓW W/G PROJEKTU DETALI
KLAPY P.POŻ. PONAD SUFITEM PODWIESZANYM STEROWANE SAP
W POMIESZCZENIU KANAŁY WENTYLACYJNE W PRZESTRZENI PONAD SUFITEM – OPISZ SYSTEM W/G PROJ. WENTYLACJI
PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE POD SUFITEM OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K
SUFIT PODWIESZONY tynk=370 450CM POD STROPEM tynk=200
ZAMUROWANIE OTWORU W ŚCIANIE IST. W/G RYS KONSTRUKCJI
WYCIĄĆ OTWÓR DO WYS. PARAPETU
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIAN – 10cm Z ZACHOWANIEM IST.GZYMSÓW I OBRAMIEŃ OKIENNYCH
PROJ. CZERNINA
PROJ. ŚCIANY G–K
PROJ. ŚCIANKI SYSTEMOWE
IST. ŚCIANKI SYSTEMOWE W MIEJSCU PROJ. KANAŁÓW WENTYLACJI PRZEDMUROWAĆ
PROJ. BARIERKA IST. BARIERKA DO DEMONTAŻU
PROJ. PODESTY
HYDRANT PROJ. W MIEJSCU IST.
SZACHT OBUDOWY
IST. PODŁĄCZENIE DO KANAŁU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZAMUROWAĆ
PROJEKTOWANE STYROPIAN – 10cm
WYCIERACZKA SYSTEMOWA ZEWNĘTRZNA 85X150CM GRUBOŚCI 12 MM W ZAGŁĘBIENIU
KOSTKA BETONOWA
OKŁADZINA KAMIENNA Z PIASKOWCA
SKUĆ IST. GRES I WARSTWY WYLEWNI ODMONTOWAĆ IST. BIEG SCHODÓW I WYKONAĆ NOWE SCHODY BETONOWE OKŁADZINA Z PIASKOWCA – BALUSTRADY PROJ. W/G RYS. DETALU
UWAGA: WYMIARY MURKÓW PO OBŁOŻENIU PIASKOWCEM PRZED OBŁOŻENIEM MURKI ŻELBETOWE W/G RYS. FUNDAMENTÓW
PROJ. BALUSTRADA W/G RYS. DETALU
PROJ. OBUDOWA W/G RYS. DETALU
PROJ. PARAPET
PROJ. MEBEL KASY W/G RYS. DETALU
IST. TABLICA DO ZACHOWANIA
IST. WINDY OŚWIETLENIOWE DO ZACHOWANIA
NOWE DRZWI MOCOWAĆ OD STRONY SCENY
NOWE FOTELE O WYMIARACH MAX 550X60CM W ELEMENTACH STAŁYCH ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM POLSKICH NORM
NA SCENIE DESKI IST.– WICYWILNOWAĆ. ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE, MALOWAĆ NA CZARNO
PRZESUWNE ŚCIANKI SYSTEMOWE S PODDASKACH MOCOWANYCH NA IST. DRZWIOWY W/G RYS. DETALU
USUNAĆ IST. OBUDOWY PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE POD SUFITEM PROWADZIĆ MAX. BLISKO ŚCIANY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
OKŁADZINA KAMIENNA Z PIASKOWCA
PROJ. BALUSTRADA W/G RYS. DETALU
OKŁADZINA KAMIENNA Z PIASKOWCA
KOSTKA BETONOWA
OKŁADZINA KAMIENNA Z PIASKOWCA
PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BALUSTRADY NA WYSOKOŚCI 0,75 I 1,10M SZEROKOŚĆ POMIĘDZY PODWYTAMI 1,10M SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU 1,20M W/G RYS. DETALU
PRACE REMONTOWE RAMP ZEWNĘTRZNYCH
1. Rozebrać istniejące rampy, odkryć ściany fundamentowe zaopatrzonować istniejące ubytki w murze, wykonać izolacje siluminiczną przeciwigoslowo, docieplić ścianę styropianem DOW gr. 6cm
2. Wykonać nowe murki oporowe i schody terenowe, ponad poziomem terenu obłożyć je płytami piaskowca
3. Powierzchnię ramp od strony południowej i wschodniej wykończyć rozebraną i oczyszczoną kostką betonową od strony północnej położyć nową kostkę w miejsce istniejącej, wylewki betonowej
UWAGI:
1. WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG W POMIESZCZENIACH W/G KART POMIESZCZEŃ
2. OZNACZENIA NADPROŻY W/G RYS. KONSTRUKCJI –
PODCZYSZCZENIE OTWORÓW – OTWORY W MARE MOŻLIWOŚCI ROZKUWAĆ OBUSTRONNIE, SPRAWDZIĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE, JEŻELI PO ROZKUCIU ISTNIEJĄCE NADPROŻE MA OPARCIE PO MIN. 15 CM Z OBU STRON ISTNIEJĄCE NADPROŻE POZOSTAWIĆ, JEŚLI PRZERPIZCE ŚCIANĘ NAD NADPROŻEM ORAZ OPERAJĄCE SIĘ NA NIM STROPY, ISTNIEJĄCE NADPROŻE USUNĄĆ. WYKONAĆ NOWE NADPROŻE. SPOSÓB WYKONANIA NOWEGO NADPROŻA ZOSTANIE OKREŚLONY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
3. ŚCIANKI SYSTEMOWE
4. ZAMUROWANIA OTWORÓW W ŚCIANACH IST. I DOMUROWANIA ŚCIAN DO ŚCIAN IST. W/G RYS. KONSTRUKCJI
5. PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE Z PUSTAKÓW NP. FIRMY SCHIEDEL– WYKONAĆ ODKRYWKI STROPÓW NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH, SPRAWDZIĆ UŁOŻENIE BELEK STROPOWYCH. PROJEKTOWANE KANAŁY DOPASOWAĆ DO UKŁADU BELEK STROPOWYCH I ŚCIAN
6. ŁĄCZENIA PROJ. ŚCIAN G–K Z ŚCIANAMI MURowanymi IST. ZABEZPIECZAĆ TAŚMĄ ELASTYCZNĄ
7. UKŁAD OTWORÓW W ŚCIANACH I STROPACH ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. WENTYLACJI
8. NOWE FOTELE O WYMIARACH MAX. 550X60CM W ELEMENTACH STAŁYCH ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM POLSKICH NORM
9. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
10. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
OZNACZENIE ŚCIAN:
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE MURowane
ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G–K
ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G–K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
ŚCIANY WYBURZANE
RZUT PARTERU
ACF
A3
M3